


札幌市の一般住宅における電力使用量の推移報告書

測定期間 平成18年1月～平成21年5月

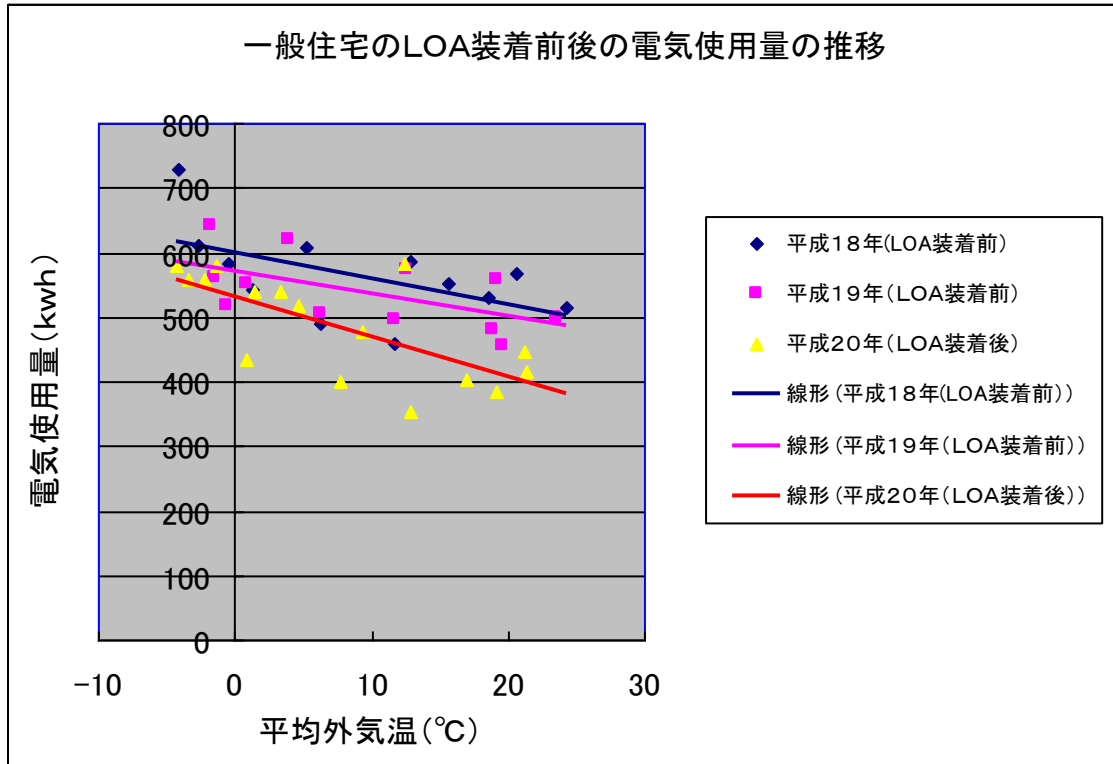

平成18年対比

0°Cで **12.1%**(600kwh/535kwh)

10°Cで **16.1%**(540kwh/465kwh)の改善効果がみられた。

平成19年対比

0°Cで **7%**改善(575kwh/535kwh)

10°Cで **16%**改善(540kwh/465kwh)の改善効果がみられた。

以上

作成日 平成21年5月28日

測定報告者 (株)荒川設備 荒川昌伸